


MOTTATT
- 2 JUN 1952
BYGNINGSSINSPEKT

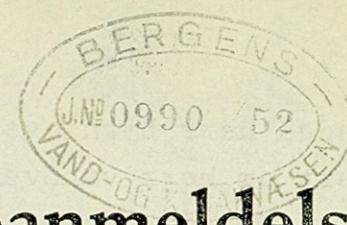

BYGNINGSSJEFEN
J. nr. 1048
1952
MOTTATT
24 JUN 1952
BYGNINGSSJEFEN

Byggeanmeldelse.

Dette skjema anvendes for reparasjon, ombygning og forandring av eldre bygning, oppførelse av skur o. l. Det innleveres med bilag i tre eksemplarer. Anmeldelsen skal inneholde nøyaktig beskrivelse og være ledsaget av de fornødne tegninger. Alle mål som er nødvendig for å prøve byggverkets lovlighet, skal være innskrevet i tegningene og angitt i teksten. De anvendte materialer skal betegnes på en lett kjennelig måte i planene. Angår anmeldelsen forandring av eldre bygning, må tegningen tydelig vise bygningen som den er, og således som den tenkes forandret. Tegningen skal være signert.

Arbeidet må ikke påbegynnes før approbert anmeldelse foreligger.

Varsling innsendes til bygningsinspektøren etter hvert som bygningen skrider fram.

Til
Bygningssjefen.

I henhold til bygningslovens § 131 anmeldes herved, at etternevnte byggearbeider aktes utført etter nedenstående beskrivelse og vedlagte tegninger på

eiendom nr. 26 a, Nordnesveien

Som bilag følger: (Tegningene må foldes etter skjemaets størrelse.)

Tegninger, 2 stk. mål 1 : 100.

Det atesteres at følgende naboer er varslet i h. t. bglv. § 132, 3:

Tegn. in duplo

Bergen den 21.6. 1952.

for Byggherre Anmelder Anvarshavende.
Vestlandske Rørleggerforretning A/S Østlandske Rørleggerforretning A/S Østlandske Rørleggerforretning A/S
P. Thomas. Prospektuer

Beskrivelse:

Installasjon av 1 stk. höytspylende W.C.

Y-

Sendes herr bygningsinspektøren til uttalelse.
Saken bes returnert om herr vannverkssjefen hvis uttalelse en også
ber om.

Bygningssjefen i Bergen den 30. juni 1952.

T. Doran.

Audited
Ant. Andreassen.

Sendes herr vannverkssjefen.
Isolasjon og ventilasjon må utføres forskriftsmessig.
Ellers intet å bemerke.

Bergen den 9. juli 1952

Bygningsinspektøren
for Søndre Distrikt
(mottatt B.V. & K. den 15/7-52) Aasnedal

Jnr. 990/52. (Nordnesveien nr. 26 a).

Tilbakesendes herr bygningssjefen.

Avløp for det prosjekterte w.c. kan føres til offentlig
kloakk i Nordnesveien. Intet utslagssted må ligge lavere enn 60 cm.
over topp av offentlig kloakk i forgreningspunktet.

För rörleggerarbeidet igangsettes må detaljerte planer
for dette innsendes til vann- og kloakkvesenet til godkjennelse.

Bergens vann- og kloakkvesen, den 17. juli 1952.

Cunig. Cr Cunckin

Sendes tilbake til herr bygningsinspektøren i
distrikt under henvisning til vedlagte skriv

d. d. til anmelderen.

Bygningssjefen i Bergen, den 21. juli 1952.

T. Doran. Audited